

エアーターンバー見積依頼書

BELLMATIC株式会社 営業部 行

FAX.042-556-0011

E-mail : contact@bellma.com

拝啓

毎度格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。ご多忙の処恐縮ではございますが、下記ご記入の上ご返信くだされば幸甚です。

年 月 日

貴社名

TEL

部署名

FAX

お名前


様

E-mail

仕様

| | | | | |
|-----------|---|---------|----|-----|
| ・基材種類： | | ・張力： | N/ | mm |
| ・基材厚さ： | μm | ・使用温度： | | ℃ |
| ・基材幅： | mm | ・本数： | | 本 |
| ・搬送速度： | m/min | ・クリーン度： | | クラス |
| ・ターンバー材質： | <input type="checkbox"/> SUS-304(標準品) <input type="checkbox"/> SUS-316 <input type="checkbox"/> チタン <input type="checkbox"/> その他() | | | |

使用方法

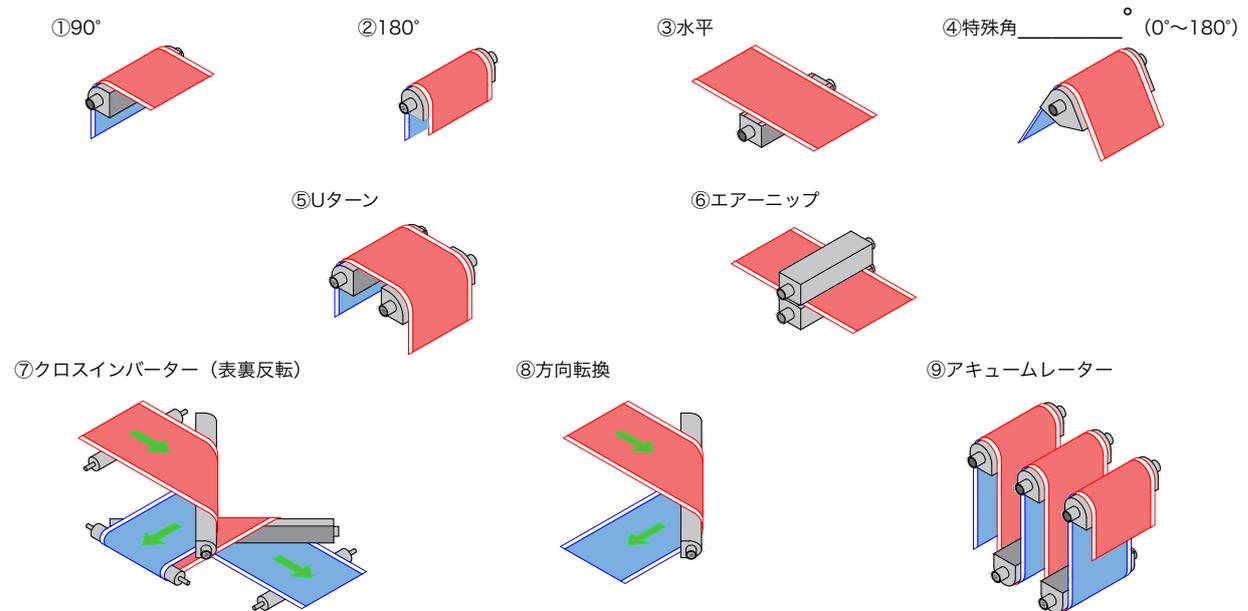

ブロー仕様

要
不要

| | | |
|--------|---|----------------|
| ・配管長： | m | (配管材は見積り範囲外です) |
| ・使用環境： | <input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外 | |
| ・周波数： | <input type="checkbox"/> 50Hz <input type="checkbox"/> 60Hz <input type="checkbox"/> (Hz) | |
| ・電圧： | <input type="checkbox"/> 200V <input type="checkbox"/> 220V <input type="checkbox"/> (V) | |
| ・モーター： | <input type="checkbox"/> 非防爆 <input type="checkbox"/> 耐圧防爆 <input type="checkbox"/> 安全増防爆 | |

オプション

| | |
|-------------|---|
| ・配管分岐BOX： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| ・圧力計： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| ・ブロー制御盤： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| ・HEPAフィルター： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| ・インバーター： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| ・ヒーター： | <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 |
| | <input type="checkbox"/> 循環 <input type="checkbox"/> ワンパス |

御希望納期

年 月 日

納入場所

使用地域

ありがとうございました。近日中に御返信致します。

〒190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町二本木387-1
TEL.042-556-1111 <https://bellma.com>